


骨材試験結果一覧

受注番号
受付日 令和 3年 5月 11日
報告日 令和 3年 5月 27日

試験結果は、本報告書の通りであることを証明します。

製造工場名	株式会社 東海造成		
所在地	静岡市駿河区丸子芹が谷町14-9		
試料の採取場所	静岡市駿河区丸子赤目ヶ谷7107-425 (株東海造成 採石プラントストック場)		
試料の採取日	令和3年5月11日	骨材の産地名	静岡市駿河区丸子産
試料の種類	細骨材	試料の名称	砂
用途	埋戻し用砂, インターロッキング用砂, サンドマット用砂, 遮断層用砂, フィルター層用砂, クッション砂		

試験期間	令和3年5月12日～令和3年5月26日			ふるい分け JIS A 1102		
試験項目	試験方法	試験値	単位	ふるいの呼び寸法 (mm)	通過質量百分率 (%)	
単位容積質量(標準)	JIS A 1104	1.51	kg/l	13		
単位容積質量(軽盛)	JIS A 1104	1.32	kg/l	10		
有機不純物	JIS A 1105	淡い		5	100	
表乾密度	JIS A 1109	2.57	g/cm ³	2.5	94	
絶乾密度	JIS A 1109	2.49	g/cm ³	1.2	68	
吸水率	JIS A 1109	3.28	%	0.6	42	
塩化物量	JIS A 5002	0.0000	%	0.3	22	
塑性指数	JIS A 1205	NP		0.15	11	
最大乾燥密度	JIS A 1210	1.995	g/cm ³	0.075	5	
最適含水比	JIS A 1210	10.7	%			
透水係数	JIS A 1218	9.67×10^{-6}	m/s			

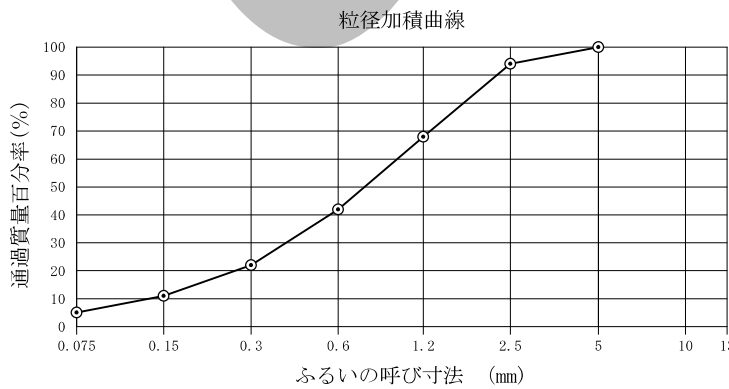

粗粒率(F.M.) 2.63

備考	均等係数Cu 7.15		
試験会社及び試験担当者名	試験社名: 株式会社 ジーベック 担当部署: 土質研究所 整理担当: 谷村 和浩		